


國立中興大學



National Chung Hsing University


※107 年 12 月 15 日(六)應科大樓發電機切換設備故障更換

及 6 樓裝甲匯流排故障更換工程施工暨停電通知※

- 一、茲因應用科技大樓發電機切換設備故障，將進行「應科大樓發電機切換設備故障更換及 6 樓裝甲匯流排故障更換工程」，須全棟停電作業，停電時間：自 107 年 12 月 15 日(六)上午 8 時起至 17 時止。
- 二、停電範圍及時間：應用科技大樓區域（詳如附圖）
- 三、停電期間各項用電設備將關閉電源，以防復電後無人在場，影響用電安全，如工程提早完成，則提前供電，以利用電，惟倘工作現場發生特殊不可抗力因素，亦可能延緩送電。停電致不便之處，敬請諒察。

四、請轉知所屬單位及人員知照。

營繕組 啟

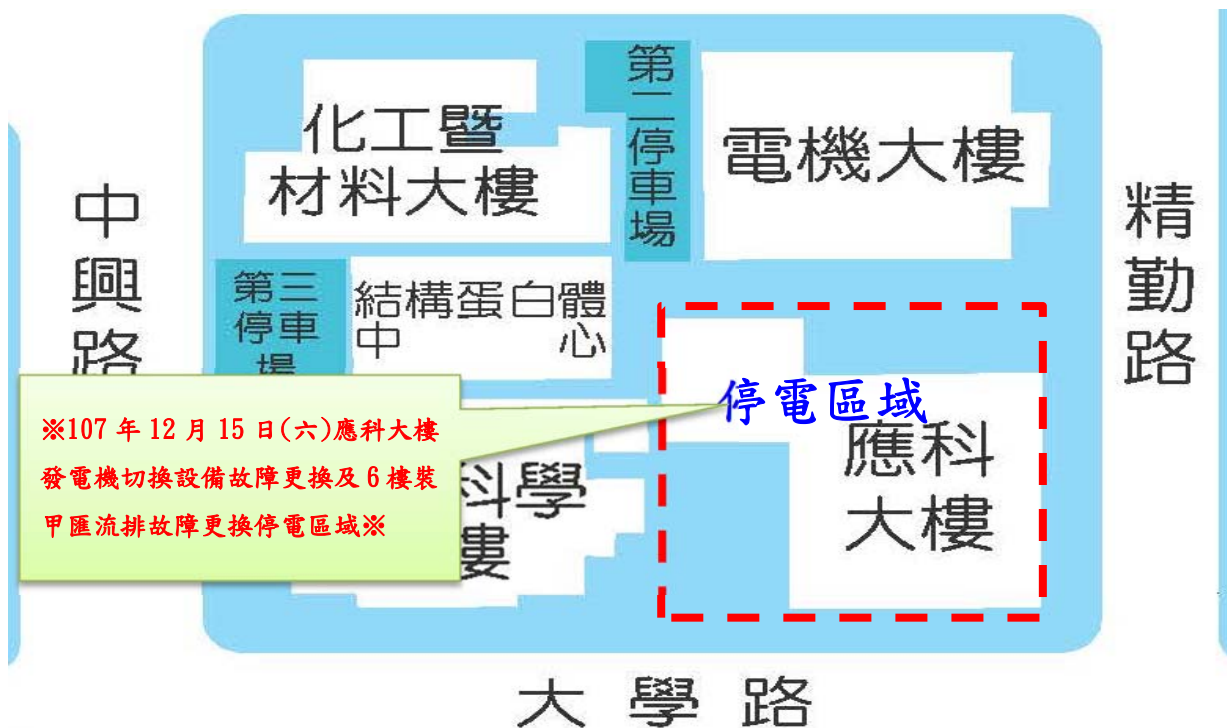

中 華 民 國 1 0 7 年 1 2 月 1 0 日